




CALLE SIN NOMBRE

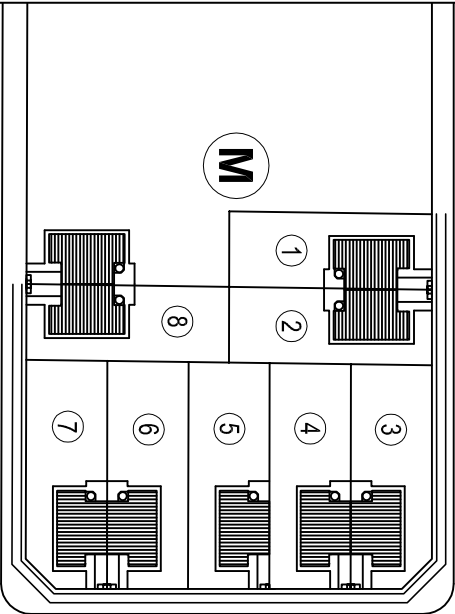

EMPEDRADO

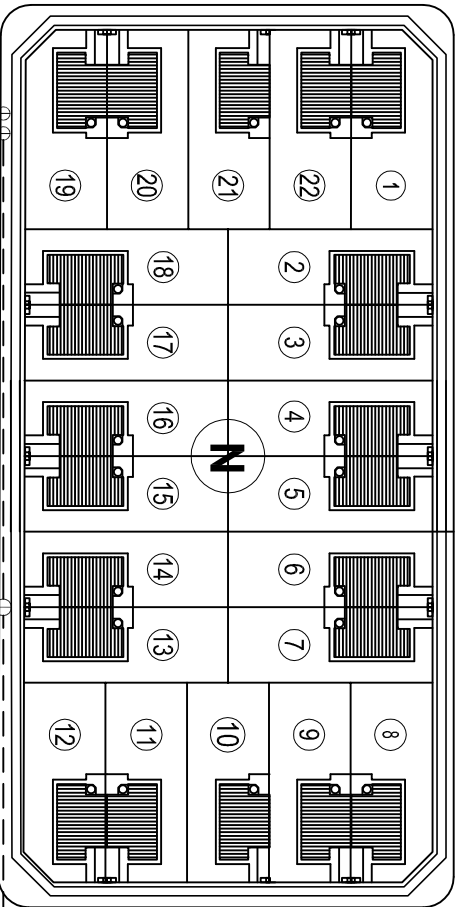

CORRIENTES

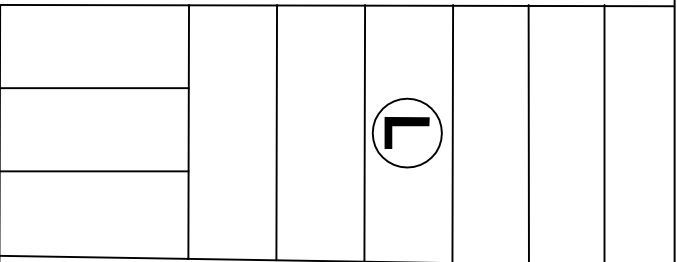

REFERENCIAS

- Subestación transformadora terminal DR 575
- Conductor desnudo Al/Al
- Columna de HºAº 11mts.
- Jabalina MN556

Invico

FOLIO N°

7




NEXO EN MEDIA TENSION - ESC.: 1:1000

SETA proyectada con trazo de 125 kVA, relación 13.2/0.4-0.231 kV, montada sobre dos columnas de HºAº

13 DE JULIO

3x70 A/Al Desnudo en disposición coplanar Horizontal

SETA existente con trazo de 315 kVA, relación 13.2/0.4-0.231 kV, montada sobre dos columnas de HºAº

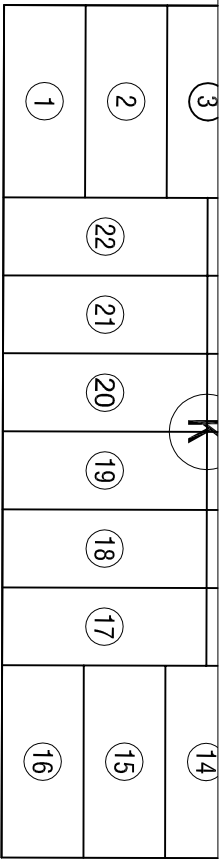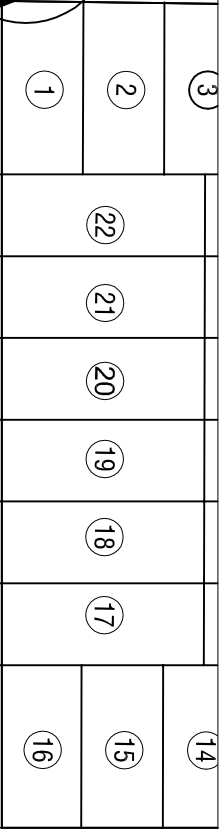

REFERENCIAS

- Subestación transformadora pasante DR 575
- Cable preensamblado de Al/Al con aislación XLPE.
- Poste de eucalipto salinizado 8mts.
- Columna de HºAº 7.5/350/3
- Brazo para A.P., c/artefacto y lámpara vapor de Na 150 W, sujeto al poste cabrazaderas
- Conexion tipo "pata de gallo"
- Jabalina MN556
- Rienda normal
- Rienda tipo vólin


NOTA

Los postes/columnas indicadas como existentes, se deberán verificar si su estado es apto para montar la nueva red eléctrica.

RED DE B.I. Y A.P. - ESC.: 1:1000

SETA proyectada con trazo de 125 kVA, relación 13.2/0.4-0.231 kV, montada sobre dos columnas de HºAº

13 DE JULIO



INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA

30 VIVIENDAS
SAN LUIS DEL PALMAR

Planoc:
RED DE B.I. Y A.P.
NEXO EN M.I.

Fecha:
MAYO/2017

Proyecto:
Ing. DAILE FÉLIX

Dibujó:
JORGE J. RIVERO

Archivo:

Fecha:
1:1000

Ing. SERGIO S. JAYSEL
Ingeniero en Electricidad
Instituto de Vivienda de Corrientes