



BELLA VISTA

13 DE JULIO

CALLE SIN NOMBRE

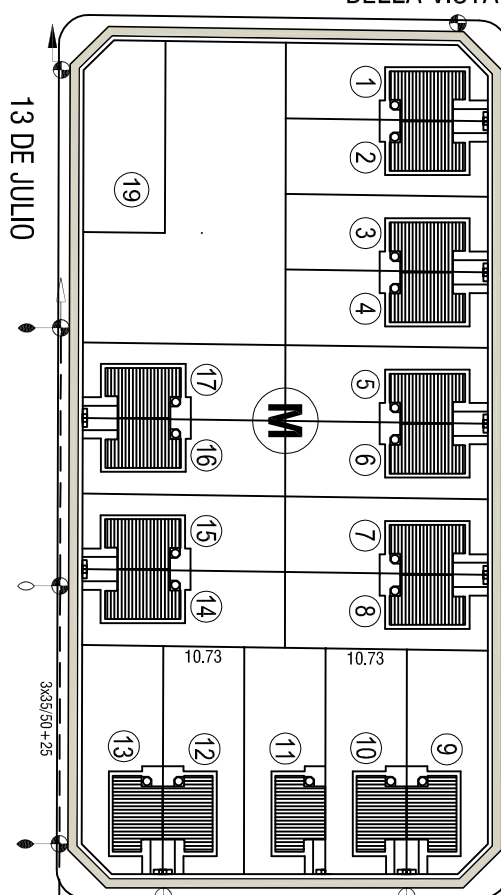

EMPEDRADO

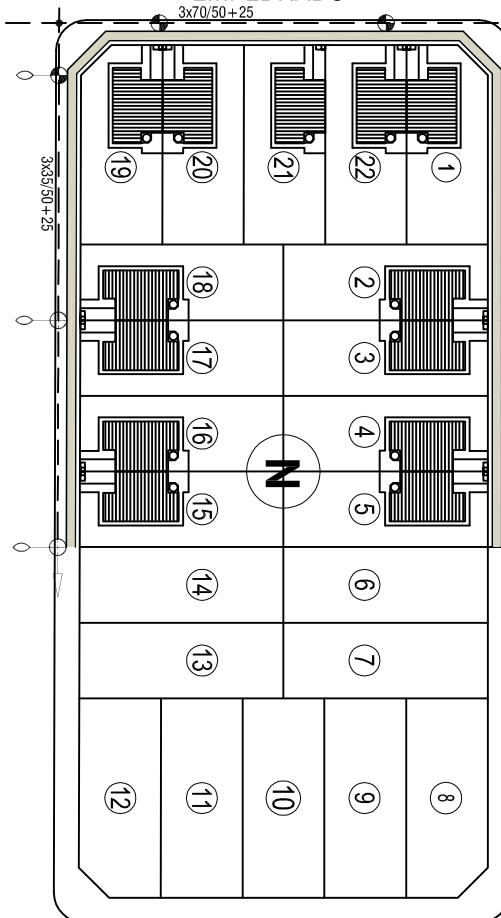

CORRIENTES

SETA existente de 315 kVA, relación 13,2/0,4-0,231 kV; agregar un juego de seccionadores fusibles NH para la nueva salida de alimentación para las 30 viviendas proyectadas

REFERENCIAS

- Subestación transformadora terminal DR 575
- Cable preensamblado de Al/Al con aislación XLPE.
- Poste de eucalipto salinizado 8mts.
- Columna de H°A° 7,5/350/3
- Brazo para A.P. c/artefacto y lámpara vapor de Na 150 W, sujeto al poste c/abrazaderas
- Conexion tipo "pata de gallo"
- Jabalina MN556
- Rienda normal
- Rienda tipo violín

NOTA

Los postes/columnas indicadas como existentes: se deberá verificar si su estado es apto para montar la nueva red electrica.

Arq. SERGIO S. SYBEL
GERENTE AIC
PLANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.



INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

GERENCIA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Obra:

30 VIVIENDAS
SAN LUIS DEL PALMAR

Plano:

RED BAJA TENSION Y
ALUMBRADO PUBLICO

Fecha:

MAR./2017

Proyecto:

DTO. INFRA.

Dibujo:

Archivo:

Escala:

S/E