




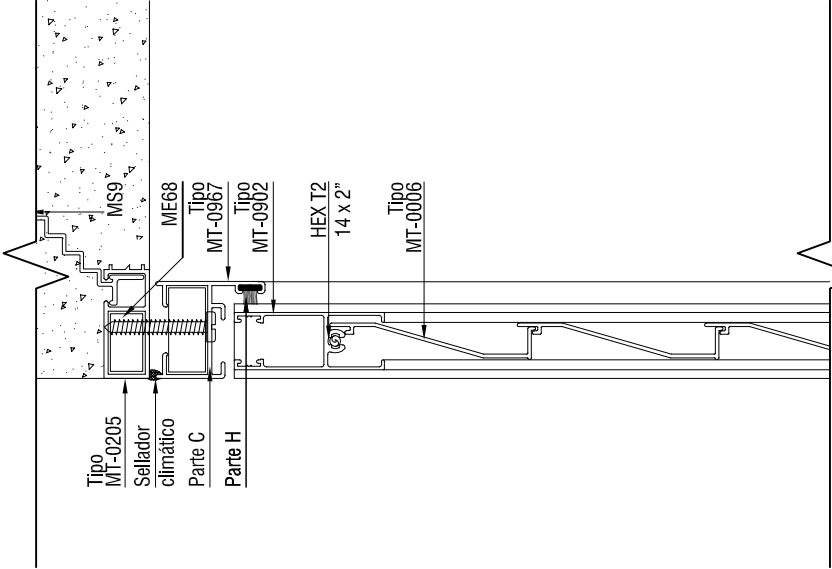


CORTE 1-1 - Esc.: 1:2.5

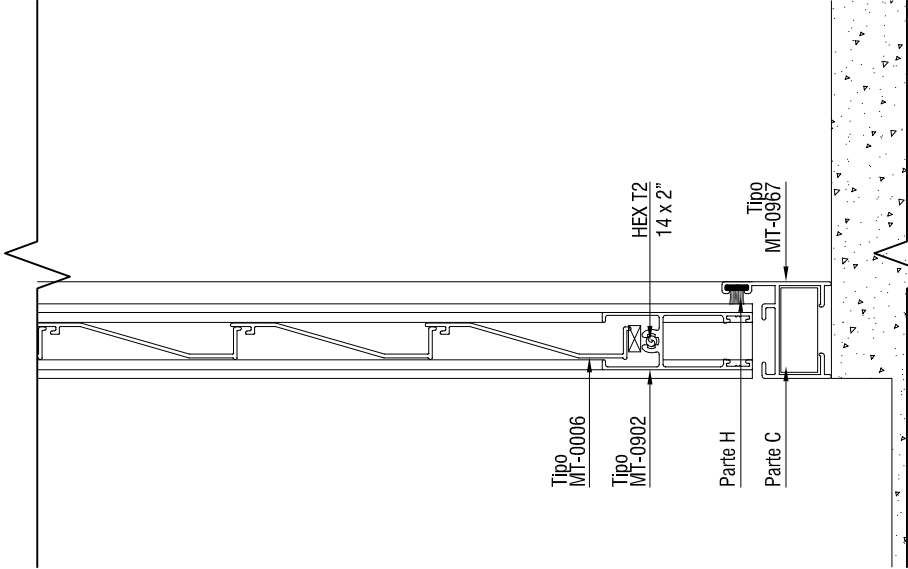


CORTE 3-3 - Esc.: 1:2.5

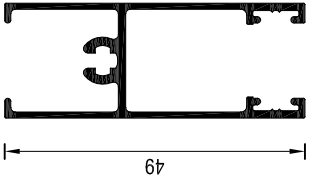


Tipo MT-0902
Travesaño hoja corrediza
Peso estimado: 0.432 Kg/m
Largo STD: 6030 mm




Tipo MT-0976
Parante hoja de postigón
Peso estimado: 0.389 Kg/m
Largo STD: 6150 mm



Tipo MT-0205
Premarco
Peso estimado: 0.327 Kg/m
Largo STD: 6150 mm




Tipo MT-0967
Marco simple de 31mm
Peso estimado: 0.429 Kg/m
Largo STD: 6150 mm

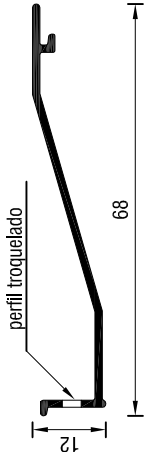

Tipo MT-0826
Tabilla Postigón
Peso estimado: 0.267 Kg/m
Largo STD: 6030 mm


PERFILES, HERRAJES Y ACCESORIOS - Esc.: 1:1.25

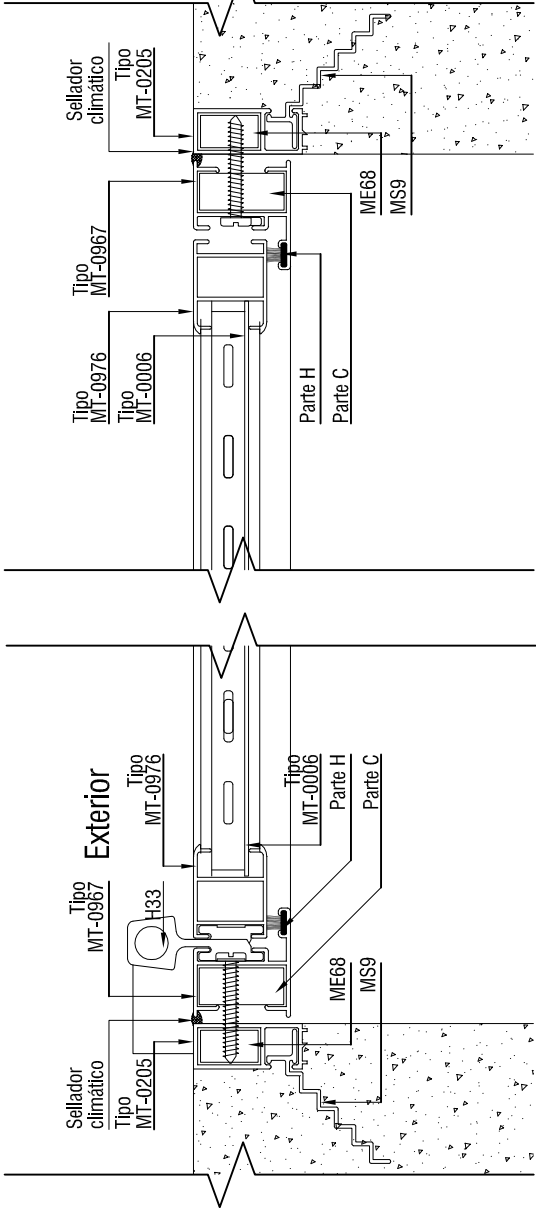

CORTE 5-5 - Esc.: 1:2.5


Arq. SERGIO S. SYBEL
GERENTE A/C
PLANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CTES.

1/TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO, Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACION LICITARIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COITIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.

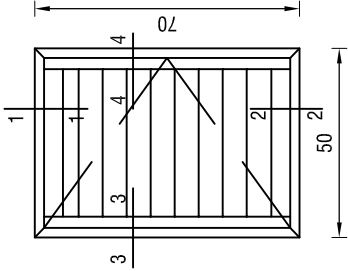

VISTA EXTERIOR - Esc.: 1:20

MATERIAL	ALUMINIO PINTADO BLANCO	TABLILLA POSTIGONES	Perfil tipo MT-0006 (0.267KG/M)
FORMA DE ABRIR	UNA HOJA DE POSTIGONES DE ABRIR	HERRAJES Y ACCESORIOS	Cerradura: doble paleta tipo kallay 4003 (frente 25 x 212 mm y caja de 65 x 125 mm) Manija: H-50 Bisagra: H-33 Burdetes: B44 Felpas: Parte "H"
MARCO	Perfil tipo MT-0967 (0.429KG/M), no llevará marco inferior.		
HOJA	Perfil tipo MT-0976 (0.389KG/M) más perfil tipo MT-0932 (0.243KG/M) en encuentro de hojas en el centro.	CANTIDAD	UNA (1)