

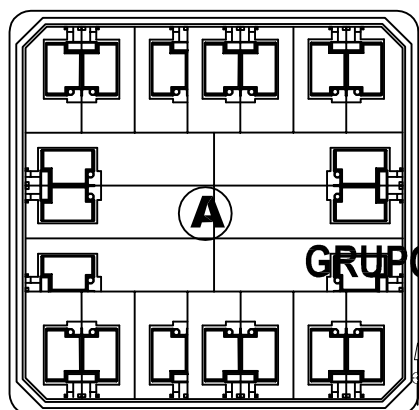
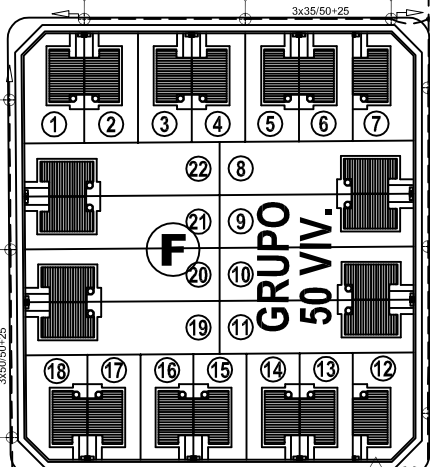



GENERAL PAZ

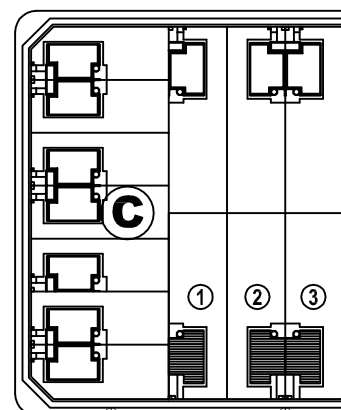


GRUPO 50 VIV.

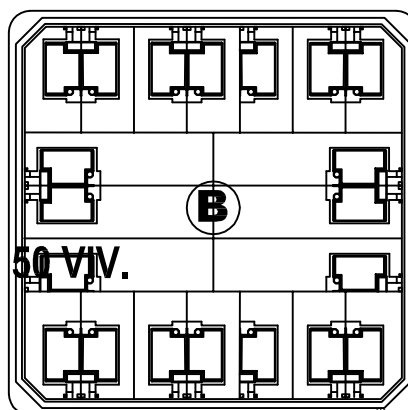

GRUPO 50 VIV.

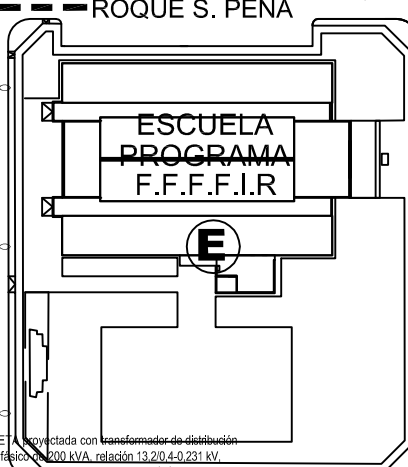


HªA° 7,5/350/3

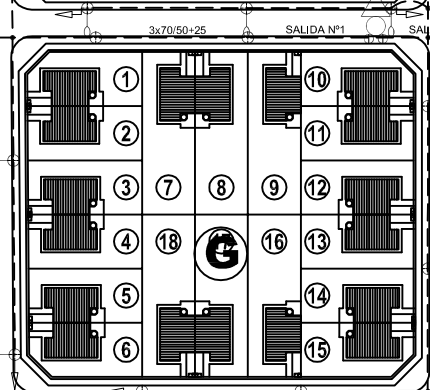



SALIDA Nº1

SALIDA Nº2

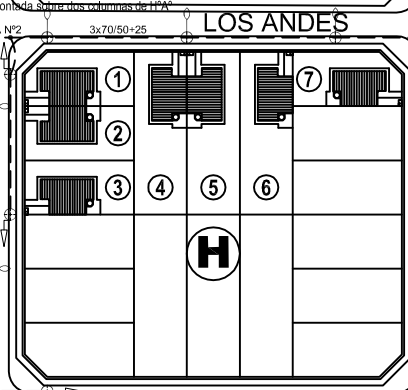

LOS ANDES

HªA° 7,5/350/3

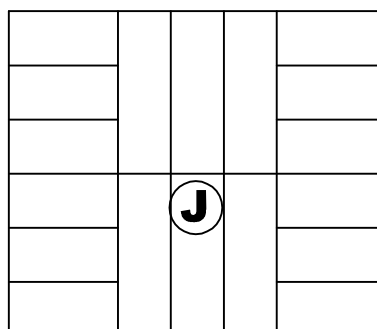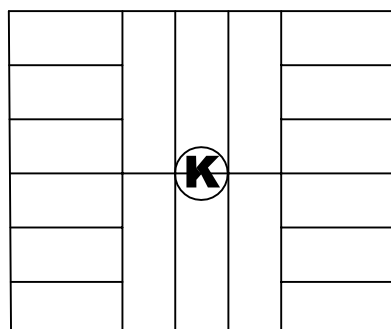

ACONCAGUA

- REFERENCIAS**
- Subestación transformadora pasante DR 575
 - Cable preensamblado de Al/Al con aislación XLPE.
 - Poste de eucalipto salinizado 8mts.
 - Columna de HªA° 7,5/350/3
 - Brazo para A.P. c/artefacto y lámpara vapor de Na 150 W, sujeto al poste c/abrazaderas
 - Conexion tipo "pata de gallo"
 - Jabalina MN556
 - Rienda normal
 - Rienda tipo violín

Arq. SERGIO S. SYBEL
GERENTE AIC
PLANEAMIENTO Y PROYECTO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES



INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Obra: **50 VIVIENDAS
MONTE CASEROS - CORRIENTES**

Plano: **RED BAJA TENSIÓN Y
ALUMBRADO PUBLICO**

Fecha: MAR./2017 Proyecto: DTO. INFRA. Dibujo: Archivo: Escala: S/E